


P5681 – T80

GB	Surface Mount Thermostat
CZ	Příložný termostat
SK	Príložný termostat
PL	Termostat przylgowy
HU	Termosztát
SI	Naležni termostat
RS HR BA	Termostat s obujmicom
DE	Anlegethermostat
UA	Прикладний термостат
RO	Termostat de contact
LT	Termostatas
LV	Piestiprināmais termostats



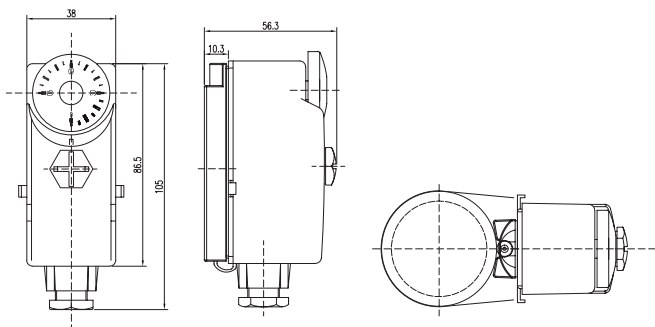

GB | Surface Mount Thermostat


Description

- Flow Thermostat with the external scale to be mounted on the pipe's surface
- Easy to mount system thanks to the tension spring
- Temperature range 0 °C – 90 °C (tolerance 5 °C)
- Easy electrical connection thanks to the sufficiently large cable clamps

Installation

1. Firmly attach the thermostat on the radiator pipe's surface and secure it by the attached tension spring so that the thermostat would sit on the pipe tightly. (Any insulation must be removed from the spot where the sensor is going to be mounted).
2. The redundant part of the spring may be cut off.

Electric Connection

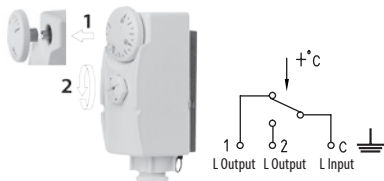

1. Open the thermostat by pulling out the dial (1) and then release the large plastic screw (2).
2. Remove the lid from the case. Now you see the four plastic clamps, these must be connected in the following way:
 - Clamp C and 1 = opener
3. The thermostat will be opened as the temperature is increasing and will be closed as the temperature decreases. (E. g. function = „Heating“).
 - Clamp C and 2 = opener
4. The thermostat will be closed as the temperature is increasing and will be opened as the temperature is decreasing. (E. g. function = „Cooling“).
 - Clamp = Grounding

The installation may be done by the professional heating technician only and in the accordance with the connection plan. Moreover, the installation must comply the currently valid VDE regulations and must comply as well as the specifications issued by your energy supplier.

The installation must always be done when the electricity supply is switched off. All the safety specifications must be observed.

Observe the maximum switching current stated in the technical specifications!

Our company is not liable for the unprofessional installation.

Technical Specifications

Operating Voltage: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Contact: 1 two-way contact

Switching Current: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Temperature Controlling Range: 0 °C – 90 °C

Sensor Unit: liquid sensor

Coverage: IP40

The product was issued a declaration of conformity.

 This product is not designed to be used by persons (including children), whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience and knowledge prevents them from safe use of the appliance, unless they are supervised or unless they have been instructed about the use of this appliance by a person responsible for their safety. Supervision over children is required to ensure they won't play with the appliance.

After the end of the service life, do not throw the product or batteries into unsorted communal waste. Use sorted waste collecting points instead

CZ | Příložný termostat


Vlastnosti

- Příložný termostat s vnější stupnicí montovaný na povrch potrubí
- Jednoduché připevnění pomocí napínací pružiny
- Teplotní rozsah 0 °C – 90 °C (rozlišení 5 °C)
- Jednoduché elektrické připojení pomocí dostatečně velkých kabelových svorek

Montáž

1. Přiložte termostat na povrch potrubí pevně proti trubce topení a zajistěte ho přiloženou napínací pružinou tak, aby termostat přímo dosedal na trubku. (Jakákoli izolace se musí odstranit na místě instalace před upevněním čidla).
2. Nadbytečnou část pružiny lze odstříhnout.

Elektrické připojení

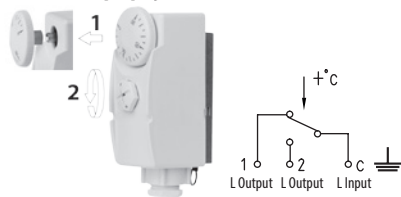

1. Otevřete termostat tím, že odstraníte povytažením číselník (1) a uvolníte velký plastový šroub (2).
2. Odstraňte víko pouzdra. Čtyři kabelové svorky, které nyní můžete vidět, se připojí takto:
 - Svorka C a 1 = otvírač

3. Termostat se otevře při rostoucí teplotě a uzavře v případě klesající teploty (např. funkce = „topení“)
- Svorka C a 2 = otevírač
4. Termostat se uzavře při rostoucí teplotě a otevře v případě klesající teploty (např. funkce = „chlazení“).

- Svorka  = uzemnění

Instalaci smí provádět pouze profesionální instalatér v souladu s plánem připojení. Kromě toho musí instalace také odpovídat aktuálně platným směrnici VDE a specifikacím vašeho dodavatele energie. Instalace se vždy provádí při vypnutém přívodu proudu; musí se dodržovat bezpečnostní specifikace. Dodržujte maximální spínací proud uvedený v technických údajích! Neneseme žádnou odpovědnost za neodbornou instalaci.

Technické údaje

Provozní napětí: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Kontakt: 1 dvoucestný kontakt

Spínací proud: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Rozsah řízení teploty: 0 °C – 90 °C

Snímací prvek: Kapalný snímač

Krytí: IP40

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.



Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu.

SK | Příložný termostat


Vlastnosti

- Příložný termostat s vonkajšou stupnicou montovaný na povrch potrubia
- Jednoduché pripevnenie pomocou napínacej pružiny
- Teplotný rozsah 0 °C – 90 °C (rozlíšenie 5 °C)
- Jednoduché elektrické pripojenie pomocou dostatočne veľkých káblových svoriek

Montáž

1. Priložte termostat na povrch potrubia pevne proti trúbke kúrenia a zaistite ho priloženou napínacou pružinou tak, aby termostat priamo dosadal na trúbku. (Akákoľvek izolácia sa musí odstrániť na mieste inštalácie pred upevnením čidla).
2. Nadbytočnú časť pružiny možno odstrihnúť.

Elektrické pripojenie

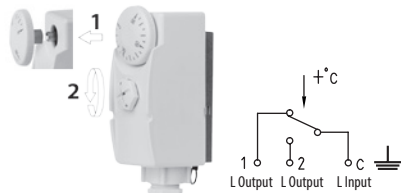

1. Otvorte termostat tým, že odstránite povytiahnutím číselník (1) a uvoľníte veľkú plastovú skrutku (2).
2. Odstráňte veko puzdra. Štyri káblové svorky, ktoré teraz môžete vidieť, sa pripoja nasledovne:
 - Svorka C a 1 = otvárač
3. Termostat sa otvorí pri rastúcej teplote a uzavrie v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = „kúrenia“).
 - Svorka C a 2 = otvárač
4. Termostat sa uzavrie pri rastúcej teplote a otvorí v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = „chladenia“).
 - Svorka  = uzemnenie

Inštaláciu môže vykonávať iba profesionálny inštalatér v súlade s plánom pripojenia. Okrem toho musí inštalácia tiež zodpovedať aktuálne platným smerniciam VDE a špecifikáciám vášho dodávateľa energie. Inštalácia sa vždy vykonáva pri vypnutom prívode prúdu; musia sa dodržiavať bezpečnostné špecifikácie. Dodržujte maximálny spínací prúd uvedený v technických údajoch!

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neodbornú inštaláciu.

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Kontakt: 1 dvojcestný kontakt

Spínací prúd: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Rozsah riadenie teploty: 0 °C – 90 °C

Snímací prvok: Kvapalný snímač

Krytie: IP40

Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.



Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadom použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že si nebudú s prístrojom hrať.

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu.

PL | Termostat przylgowy


Własności

- Termostat przylgowy z podziałką zewnętrzną montowany na powierzchni rurociągu
- Łatwe mocowanie za pomocą napinanej sprężyny
- Zakres temperatury 0 °C – 90 °C (rozdzielczość 5 °C)
- Łatwe podłączenie elektryczne za pomocą wygodnych zacisków do przewodów

Montaż

1. Przykładamy termostat na stałe na powierzchni rury do ogrzewania i mocujemy go załączoną sprężyną napinającą tak, aby termostat bezpośrednio dotykał do rury. (Jakakolwiek izolacja w miejscu instalacji musi zostać usunięta przed zamocowaniem czujnika).
2. Zbędną część sprężyny należy odciąć.

Podłączenie elektryczne

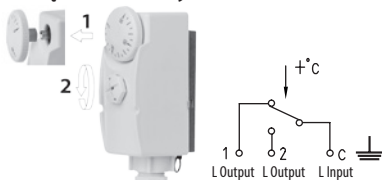

1. Termostat sprawdzamy tak, że wyciągamy podziałkę (1) i odkręcamy dużą plastikową śrubę (2).
2. Zdejmujemy obudowę. Cztery zaciski do przewodów, które teraz są widoczne, podłączmy następująco:
 - Zaciski C i 1 = przełączenie
3. Termostat otworzy się przy wzroście temperatury i zamknie w przypadku spadku temperatury (na przykład funkcja = „grzanie”).
 - Zaciski C i 2 = przełączenie
4. Termostat zamknie się przy wzroście temperatury i otworzy w przypadku spadku temperatury (na przykład funkcja = „chłodzenie”).

- Zacisk  = uziemienie

Instalację może wykonać tylko profesjonalny instalator zgodnie ze schematem połączeń. Oprócz tego instalacja musi również odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom VDE i warunkom Państwa dostawcy energii elektrycznej.

Instalację wykonuje się zawsze przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym; należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać maksymalnego natężenia przełączanego prądu, który jest podany w danych technicznych!

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niefachową instalację.

Dane techniczne

Napięcie pracy: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Styki: 1 styk podwójny

Prąd przełączany: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Zakres sterowanej temperatury: 0 °C – 90 °C

Czujnik: Czujnik cieczowy

Stopień ochrony: IP40

Na wyrób została wydana Deklaracja Zgodności.



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Wyrobu, ani zużytych baterii po zakończeniu ich żywotności nie wolno wyrzucać, jako niesortowane odpady komunalne, należy korzystać z miejsca gromadzenia odpadów sortowanych.

HU | TERMOSTAT PRZYLGWY

Leírás


- A Flow termosztátot a külső skálával a cső felületére kell felszerelni
- Egyszerűen felszerelhető rendszer a fészítőrugónak köszönhetően

- Hőmérsékleti tartomány 0°C – 90°C (tűrés 5 °C)
- Egyszerű elektromos csatlakozás a kellően nagy kábelrögzítőknek köszönhetően

Telepítés

1. Helyezze fel erősen a termosztátot a radiátor csővének a felületére és rögzítse azt a mellékelt feszítőrugóval, így a termosztát szorosan a csőre fog illeszkedni. (Minden szigetelést el kell távolítani arról a felületről, ahova az érzékelő fel lesz szerelve!)
2. A rugó felesleges része levágható.

Elektromos csatlakozás

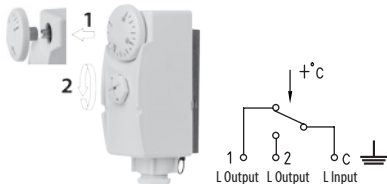

1. Nyissa ki a termosztátot a tárcsa kihúzásával (1), majd csavarja ki a nagy műanyag csavart (2).
2. Vegye le a fedőt a dobozról. Most láthatja a négy műanyag rögzítőt, amelyeket a következőképpen kell csatlakoztatni:
 - C rögzítő és 1 = nyitó
3. A termosztát a hőmérséklet növekedésével kinyílik, a hőmérséklet csökkenésével pedig becsukódik. (Pl.: funkció= "Fűtés").
 - C rögzítő és 2 = nyitó
4. A termosztát a hőmérséklet növekedésével kinyílik, a hőmérséklet csökkenésével pedig becsukódik. (Pl.: funkció= "Hűtés").
 - Rögzítő  = Földelés

A telepítést csak fűtészerek szakemberek végezhetik a kapcsolási rajz alapján. Továbbá a telepítésnek meg kell felelnie a jelenleg érvényes VDE előírásoknak és az energiaszolgáltató által kiadott műszaki előírásoknak is.

Mindig le kell kapcsolni az áramellátást a telepítés elvégzésekor. Minden biztonsági előírást be kell tartani. Vegye figyelembe a műszaki előírásokban feltüntetett maximális kapcsolási áramot!

Cégünk nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítésért.

Műszaki leírás

Üzemi feszültség: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Kapcsolat: 1 kétirányú kapcsolat

Kapcsolási áram: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

A hőmérséklet ellenőrzési tartománya: 0 °C – 90 °C

Érzékelő egység: folyékony érzékelő

Lefedettség: IP40

A termékhez megfelelőségi nyilatkozat tartozik.



A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs  mellettük szakszerű felügyelet, ill. nem kaptak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezéssel játszani. A készüléket és az elemeket élettartamuk lejárta után ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket.

SI | Naležni termostat


Lastnosti

- Naležni termostat z vidljivo zunanjo lestvico, montiran na površino cevododa
- Enostavna pritrditev s pomočjo napenjalne vzmeti
- Območje temperature 0 °C – 90 °C (ločljivost 5 °C)
- Enostavna električna priključitev s pomočjo zadostno velikih kabelskih sponk

Montaž

1. Termostat priložite na površino cevododa fiksno proti cevi radiatorja in pritrdite ga s pomočjo napenjalne vzmeti tako, da se termostat neposredno prileže na cev. (Pred fiksacijo senzorja je treba na mestu instalacije odstraniti vso izolacijo).
2. Odvečni del vzmeti je možno odrezati.

Električna priključitev

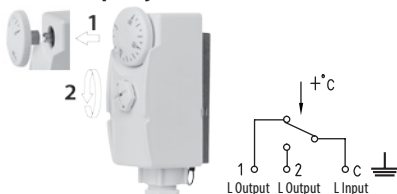

1. Odprite termostat s tem, da s potegom odstranite številčnico (1) in sprostite velik plastičen vijak (2).
2. Odstranite pokrov ohišja. Štiri kabelske sponke, ki jih zdaj lahko vidite, se priključijo takole:
 - Sponka C in 1 = odpiralec
3. Termostat se odpre pri naraščajoči temperaturi in zapre v primeru padajoče temperature (npr. funkcija = „ogrevanje“).
 - Sponka C in 2 = odpiralec
4. Termostat se zapre pri naraščajoči temperaturi in odpre v primeru padajoče temperature (npr. funkcija = „hlajenje“).
 - Sponka  = ozemljitev

Instalacijo sme opravljati le profesionalni inštalater v skladu z načrtom priključitve. Poleg tega mora instalacija ustrezati tudi aktualno veljavnim direktivam VDE in specifikacijam vašega dobavitelja energije. Instalacija se vedno opravlja pri izključenem dovodu toka; mora se upoštevati varnostna specifikacija. Upoštevajte maksimalni vklopni tok, naveden v tehničnih podatkih!

Za nestrokovno instalacijo nimamo nobene odgovornosti.

Tehnični podatki

Delovna napetost: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Kontakt: 1 dvosmeren kontakt

Vklopni tok: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Območje upravljanja temperature: 0 °C – 90 °C

Snemalni element: Kapilarni senzor

Zaščita: IP40

Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti.



Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Izdelka in baterij po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov.

RS|HR|BA | TERMOSTAT S OBUJMICOM


Svojstva

- Termostat s obujmicom sa vanjskom skalom ugraditi na površinu cijevi
- Jednostavno pričvršćenje pomoću vlačne opruge
- Raspon temperature od 0 °C do 90 °C (razlučivost 5 °C)
- Jednostavno električno priključenje pomoću dovoljno velikih kablskih stezaljki

Montaža

1. Priložite termostat na površinu cijevi čvrsto protiv cijevi grijanja (radijatora) i osigurajte ga s priloženom napetosti opruge, tako da termostat izravno dodiruje cijev. (Bilo koja izolacija mora se odstraniti na mjestu instalacije prije pričvršćenja osjetnika).
2. Prekomjerni dio opruge se može odrezati.

Električni priključak

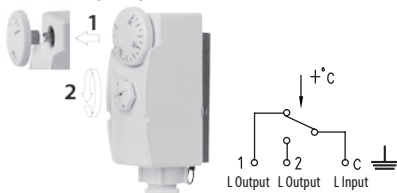

1. Otvorite termostat tako da povlačenjem odstranite brojčanik (1) i popustite veliki plastični vijak (2).
2. Odstranite poklopac čahure. Četiri kabliske stezaljke koje sada možete zapaziti priključuju se ovako:
 - Stezaljka C i 1 = otvarač
3. Termostat se otvori prilikom temperature u porastu i zatvori u slučaju da temperatura pada (npr. funkcija = „grijanja”).
 - Stezaljka C i 2 = otvarač
4. Termostat se zatvori prilikom temperature u porastu i otvori u slučaju da temperatura pada (npr. funkcija = „hlađenja”).
 - Stezaljka  = uzemljenje

Instalaciju može vršiti samo profesionalan instalater u skladu s planom priključenja. Osim toga, instalacija također mora odgovarati trenutno važećim smjernicama VDE i specifikacijama vašeg dobavljača energije. Instalacija se uvijek vrši kada je dovod struje isključen; moraju se poštivati sigurnosne specifikacije.

Poštujte maksimalnu uklopnu struju navedenu u tehničkim podacima!

Ne snosimo nikakvu odgovornost za nestručnu instalaciju.

Tehnički podaci

Radni napon: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Kontakt: 1 dvosmjerni kontakt

Uklopna struja: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Opseg upravljanja temperature: 0 °C – 90 °C

Osjetilni element: Tekući osjetnik

Zaštita: IP40

Za proizvod je izdana Izjava o sukladnosti.



Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključivo djecu), kod kojih tjelesna, čulna ili mentalna nesposobnost te manjak iskustva i znanja sprječava sigurno korištenje uređaja, ako iste osobe nisu nadzirane ili ukoliko nisu poučene u svezi korištenja uređaja od strane odgovorne osobe radi njihove sigurnosti. Neophodan je nadzor djece, kako bi se osiguralo da se s uređajem neće igrati. Proizvod ili baterije nakon završetka vijeka trajanja ne odlagati kao ne klasificirani komunalni otpad, koristite sabirna mjesta za klasificirani otpad.

DE | Anlegethermostat


Eigenschaften

- Anlegethermostat mit Außenskala, auf Rohr montiert
- Einfache Befestigung mit Spannfeder
- Temperaturbereich 0 °C – 90 °C (Auflösung 5 °C)
- Einfacher elektrischer Anschluss mithilfe ausreichend großer Kabelklemmen

Montage

1. Den Thermostat fest an die Rohrleitung der Heizung anlegen und mit der beigelegten Spannfeder so befestigen, dass der Thermostat direkt auf dem Rohr aufsitzt. (die gesamte Dämmung muss an der Installationsstelle vor Befestigung des Fühlers entfernt werden).
2. Ein überflüssiger Teil der Feder kann abgeschnitten werden.

Elektrischer Anschluss

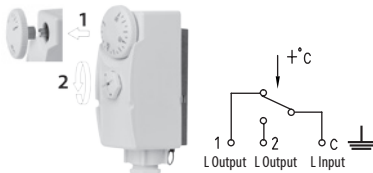

1. Den Thermostat öffnen, indem durch Herausziehen der Skalenknopf (1) entfernt wird und die große Kunststoffschraube (2) gelöst wird.
2. Der Deckel des Gehäuses abnehmen. Die vier Kabelklemmen, die jetzt zu sehen sind, werden so angeschlossen:
 - Klemme C und 1 = Öffner
3. Der Thermostat öffnet sich bei steigender Temperatur und schließt sich bei sinkender Temperatur (z.B. Funktion = „Heizung“).
 - Klemme C und 2 = Öffner
4. Der Thermostat schließt sich bei steigender Temperatur und öffnet sich bei sinkender Temperatur (z.B. Funktion = „Kühlung“).
 - Klemme  = Erdung

Die Installation darf nur ein professioneller Installateur nach Anschlussplan durchführen. Außerdem muss die Installation auch den aktuell gültigen Richtlinien VDE und den Spezifikationen Ihres Energielieferanten entsprechen.

Die Installation immer bei abgeschaltetem Strom vornehmen und die Sicherheitsspezifikation einhalten.

Den maximalen Schaltstrom nach technischen Angaben einhalten!

Wir tragen keine Haftung für unsachgemäße Installation.

Technische Angaben

Betriebsspannung: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Kontakt: 1 Zweiwegkontakt

Схальтструм 16 (4) А – 230 В, 6 (1) А – 400 В

Герегелтер Температурберейх: 0 °С – 90 °С

Абтастелемент: Флїсїгфїхлер

Шхуцарт: IP40

Fїr das Produkt wurde eine Konformїтїтсерклїrung herausgegeben.



Dїses Gerїt ist nicht zur Nutzung von Personen (einschлїeлїch Kinder), welche physisch, sinnlich oder mental oder durch Erfahrungsmangel das Gerїt nicht verlїsslich benutzen ккnnen, bestimmt.

Dїses Personen ккnnen das Gerїt nur unter їberwachung benutzen oder мїssen bezїglїch Gerїtenutzung durch eine Person, welche fїr ihre Sicherheit verantwortlich ist, angeleitet werden. Das Gerїt vor Kinder unzugїnglich aufbewahren – es ist kein Spielzeug.

Nach Ende der Lebensdauer das Produkt nicht in den Hausmїll werfen, sondern an der їffentlichen Wertstoffsammelstelle abgeben.

UA | Прикладний термостат


Властивостї

- Прикладений термостат з зовнїшньої шкалою, встановлений на поверхнї труби
- Проста установка за допомогою натягнутої пружини
- Температурний дїапазон 0 °С - 90 °С (5 °С диференцїя)
- Просте електричне пїдключення з допомогою досить великих кабельних клем

Установка

1. Прикрїпїть термостат певно проти трубки радїатора та закрїпїть його за допомогою доданої тягнуї пружини так, щоб термостат безпосередньо прилягав до трубки. (Перед укрїпленням датчика, необхідно в мїсцї установки вїдсторонити всю їзоляцїю.)
2. Лишню частину пружини можна вїдрїзати.

Електричне пїдключення

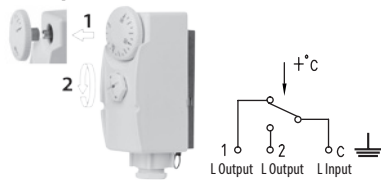

1. Вїдкрїйте термостат так, щоб знімете потягнувши числовик (1) і вїдпустите великий пластиковий гвинт (2).
2. Знімїть кришку корпусу. Чотири кабельнї клеми, котрї тепер можете бачити, приєдняйте наступним чином:
 - Клеми С та 1 = вїдкривач
3. Термостат вїдкривається при пїдвищеннї температури і закривається у разї зниження температури (напр. функцїя „нагрївання“).
 - Клема С та 2 = вїдкривач
4. Термостат закривається при пїдвищеннї температури і вїдкривається у разї зменшення температури (напр. функцїя „охолодження“).
 - Клема  = заземлення

Установку може виконувати тїльки професїйний сантехнїк керуючись планом пїдключенням. Крїм того, установка також повинна вїдповїдати актуально даним директивам VDE та специфїкацїї вашого енергетичного постачальника.

Установка завжди проводиться, коли відключена напруга; необхідно дотримуватися специфікації безпеки.

Дотримуйтеся максимального струму перемикання, котрий вказаний в технічній документації!

Ми не несемо жодної відповідальності за установку без досвідченого фахівця.

Технічні дані

Робоча напруга: 230 В AC 50Гц, 400 В AC 50Гц

Контакт: 1 двосторонній контакт

Токове перемикання: 16 (4) А – 230 В, 6 (1) А – 400 В

Діапазон регулювання температури: 0 °C – 90 °C

Чутливий елемент: Жидкий датчик

Кришка: IP40

На виріб була видана декларація про відповідність.

 Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити, щоб з пристроєм не гралися.

Після закінчення строку служби виріб не викидайте, як не сортований побутовий відхід, використуйте місце збору побутових відходів.

RO | Termostat de contact


Caracteristici

- Термостат де контакт ку scară externă montat pe suprafața conductei.
- Fixare simplă cu ajutorul unui arc de tensionare
- Gama de temperatură 0 °C – 90 °C (rezoluție 5 °C)
- Conectare electrică simplă cu ajutorul bornelor de cablu destul de mari

Montajul

1. Aplicați termostatul pe suprafața conductei și fixați bine pe conducta caloriferului, asigurați cu arc de tensionare anexat, astfel, ca termostatul să fie așezat direct pe conductă. (Orice izolație trebuie îndepărtată de pe conductă înaintea fixării senzorului.)
2. Surplusul arcului se poate tăia.

Conectarea electrică

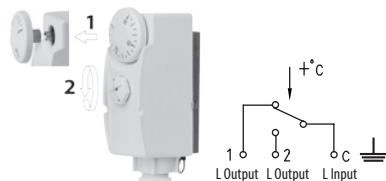

1. Deschideți termostatul, înlăturând prin tragere cadranul (1), destrângeți șurubul mare de plastic (2).
2. Înlăturați capacul carcasei. Patru borne de cablu, pe care le puteți vedea acum, se conectează astfel:
 - Borna C și 1 = deschizător
3. Termostatul se deschide la temperatura în creștere și se închide la temperatura în descreștere (de ex. funcția „încălzire”).
 - Borna C și 2 = deschizător

4. Termostatul se închide la temperatura în creștere și se deschide la temperatura în descreștere (de ex. funcția = „răcire”).

- Borna  = împământare

Instalarea poate fi efectuată doar de un instalator profesionist în conformitate cu schița de conectare. În plus, instalația trebuie să corespundă cu directivele actual valabile VDE și specificațiile furnizorului dumneavoastră de energie.

Instalarea se execută întotdeauna fiind curentul electric deconectat; trebuie respectate specificațiile de securitate.

Respectați curentul de conectare maxim specificat în datele tehnice!

Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru instalare defectuoasă.

Date tehnice

Tensiune de funcționare: 230 V AC 50Hz, 400 V AC 50Hz

Contact: 1 contact bidirecțional

Curent de conectare: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Gama de reglare a temperaturii: 0 °C – 90 °C

Element de detectare: Detector lichid

Protecție: IP40

Pentru produs a fost eliberată declarație de conformitate.



Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de către persoanele (inclusiv copiii) a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală ori lipsa de experiență și cunoștințe împiedică o utilizare sigură a aparatului, dacă acestea nu sunt supravegheate sau dacă nu au fost instruite în legătură cu utilizarea acestui aparat de către o persoană responsabilă pentru securitatea lor. Este necesară supravegherea copiilor pentru a se asigura că nu se vor juca cu aparatul.

Nu aruncați produsul nici bateriile, după terminarea ciclului de viață, ca și reziduuri comunale nesortate, faceți uz de locurile de colectare a deșeurilor sortate.

LT | TERMOSTATAS


Aprašymas

- Ant vamzdžio montuojamas termostatas su išorine skale
- Dėl spyruoklės sistemą paprastai sumontuoti
- Temperatūrų diapazonas: 0–90 °C (paklaida 5 °C)
- Pakankamai dideli laidų gnybtai leidžia paprastai prijungti elektrą

Montavimas

1. Pritvirtinkite termostatą ant radiatoriaus vamzdžio ir užfiksuokite spyruokle, kad termostatas gerai laikytųsi ant vamzdžio. (Nuo tos vietos, kur bus montuojamas jutiklis, būtina pašalinti bet kokią izoliaciją)
2. Likusią nereikalingą spyruoklės dalį galima nukirpti.

Elektros jungtis

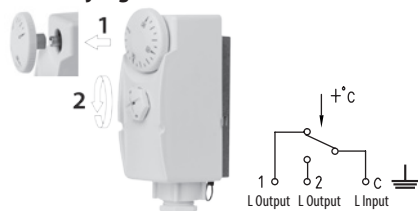

1. Patraukite diską (1) ir atidarykite termostatą, tada atlaisvinkite didelį plastikinį sraigatą.

2. Nuimkite dėžutės dangtelį. Pamatysite keturis plastikinius gnybtus, kuriuos būtina prijungti taip:
 - C gnybtas ir 1 = atidarytuvas
3. Temperatūrai kylant termostatas bus atidarytas, o temperatūrai krentant – uždarytas. (pvz., funkcija = „Šildymas“).
 - C gnybtas ir 2 = atidarytuvas
4. Temperatūrai kylant termostatas bus uždarytas, o temperatūrai krentant – atidarytas. (pvz., funkcija = „Aušinimas“).
 - Gnybtas  = įžeminimas

Montavimo darbus gali atlikti tik šildymo technikos specialistas ir tik pagal jungimo schemą. Įranga taip pat privalo atitikti galiojančių VDE reglamentų reikalavimus ir energijos tiekėjo nustatytas specifikacijas. Montavimo darbus galima atlikti tik išjungus elektros energijos tiekimą. Būtina paisyti visų saugos techninių sąlygų.

Paisykite techninėje specifikacijoje nurodytos maksimalios perjungimo srovės.

Mūsų įmonė nepriešima atsakomybės už neprofesionaliai atliktus montavimo darbus.

Techniniai duomenys

Darbinė įtampa: 230 V ~ 50 Hz, 400 V ~ 50 Hz

Kontaktas: 1 dvikryptis kontaktas

Perjungimo srovė: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Temperatūros reguliavimo ribos: 0–90 °C

Jutiklis: skysčio jutiklis

Apsauga: IP40

Šis produktas turi atitiktis deklaraciją.



Šis produktas yra neskirtas naudotis žmonėms (įskaitant ir vaikus) kurie turi fizinių, jutimo ar protinių negali, tai pat asmenims kurie neturi patirties dirbti su elektros instaliacija ir dėl to gali nukelti, nebent jie yra/buvo instruktuoti ir prižiūrimi atitinkamų specialistų atsakingų už jų saugumą.

Vaikų priežiūra reikalinga užtikrinti, jog vaikai nežais si įrenginiu.

Pasibaigus produkto galiojimo laikui neišmeskite jo į elementų į bendrą šiukšlių konteinerį. Išmeskite šį produktą bei elementus į atliekų rūšiavimui paruoštus konteinerius.

LV | Piestiprināmais TERMOSTATS


Apraksts

- Plūsmas termostats ar ārējo skalu piestiprināšanai uz caurules virsmas
- Vienkārši uzstādāma sistēma, izmantojot nostiepšanas atspēri
- Temperatūras diapazons no 0°C – 90 °C (pielaidē 5 °C)
- Vienkārša pieslēgšana elektrībai, izmantojot pietiekami lielās kabeļu skavas

Uzstādīšana

1. Stingri pievienojiet termostatu radiatora caurules virsmai un nostipriniet to ar pievienoto nostiepšanas atspēri, lai termostats stingri turētos pie caurules. (No vietas, kur plānots uzstādīt sensoru, nepieciešams noņemt jebkāda veida izolāciju.)
2. Atspēres lieko daļu var nogriezt.

Elektriskie savienojumi

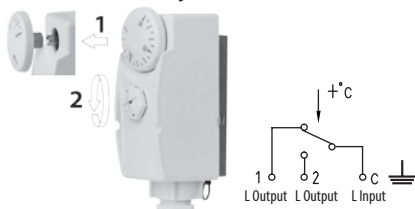

1. Atveriet termostatu, izvelkot grozāmo pogu (1), un atskrūvējiet lielo plastmasas skrūvi (2).
2. Noņemiet korpusa vāciņu. Tagad Jūs redzat četras plastmasas skavas, kas jāsavieno turpmāk norādītajā veidā:
 - Skava C un 1 = atvērējs
3. Termostats tiks atvērts, temperatūrai pieaugot, un tiks aizvērts, temperatūrai krītot. (Piem., funkcija = „Uzkaršana”).
 - Skava C un 2 = atvērējs
4. Termostats tiks aizvērts, temperatūrai pieaugot, un tiks atvērts, temperatūrai krītot. (Piem., funkcija = „Atdzišana”).
 - Skava  = Zemēšana

Uztādīšanu atļauts veikt vienīgi profesionāliem apsildīšanas tehniķiem un vienīgi saskaņā ar savienošanas plānu.+ Uztādīšanai jāatbilst spēkā esošajiem VDE noteikumiem un elektroenerģijas piegādātāja norādītajiem parametriem.

Uztādīšana vienmēr jāveic pēc elektropadeves atslēgšanas. Jāievēro visi drošības noteikumi. Ievērojiet tehniskajos parametros norādīto maksimālo ieslēgšanas strāvu! Mūsu uzņēmums neuzņemas atbildību par neprofesionālu uztādīšanu.

Tehniskie parametri

Darbības spriegums: 230 V AC 50 Hz, 400 V AC 50 Hz

Kontakts: 1 pārslēdzējkontakts

Pārslēgšanas strāva: 16 (4) A – 230 V, 6 (1) A – 400 V

Temperatūras kontroles diapazons: 0 °C – 90 °C

Sensora iekārta: šķidrās sensors

Pārklājums: IP40

Šim izstrādājumam ir izsniegta atbilstības deklarācija.

 Šo ierīci nav atļauts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, kas varētu nodrošināt drošu ierīces lietošanu, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona neno drošina uzraudzību vai nesniedz norādes par ierīces drošu lietošanu. Nepieciešama bērnu uzraudzība, lai nepieļautu rotaļāšanos ar ierīci. Kad to darba dzīves cikls ir beidzies, neizmetiet izstrādājumu vai baterijas nešķirotos komunālajos atkritumos. Šim nolūkam izmantojiet atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Naležni termostat _____
TIP: _____ T80 _____
DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si

Przemysłowo Techniczna Spółdzielnia Pracy „TECHNIPROT”

ul. Komorowska 24

05-800 Pruszków

Dział Handlowy tel: 22 729 06 46; 22 758 77 49

e-mail: handel@techniprot.pl

www.techniprot.pl